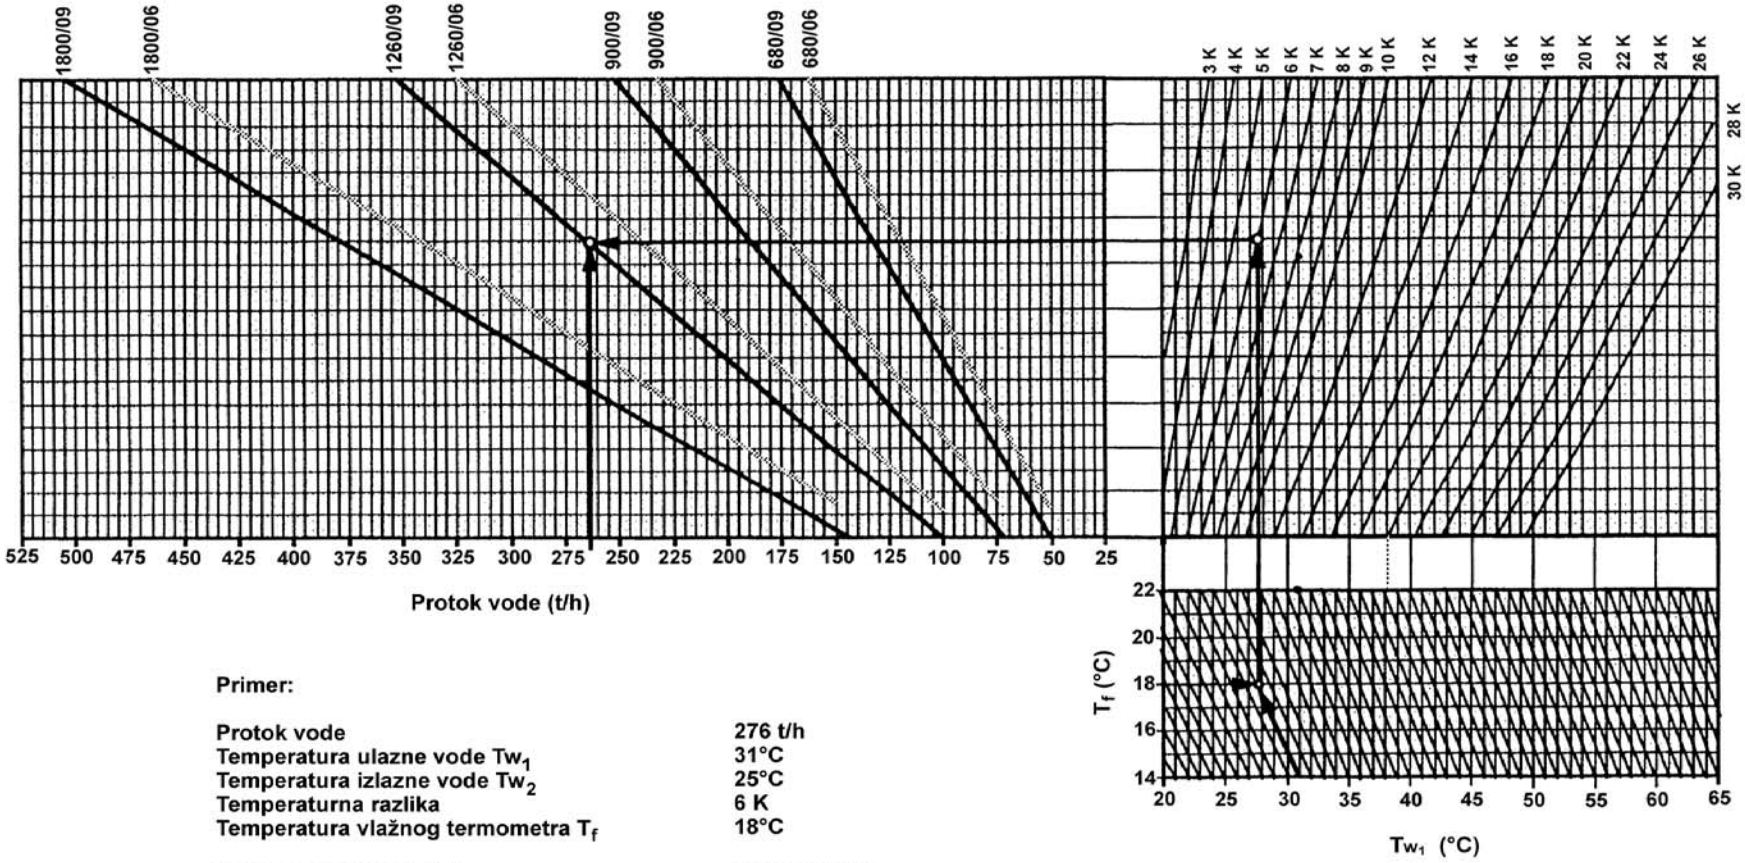

Primer:

Protok vode	**276 t/h**
Temperatura ulazne vode Tw_1	**31°C**
Temperatura izlazne vode Tw_2	**25°C**
Temperaturna razlika	**6 K**
Temperatura vlažnog termometra T_f	**18°C**
Izabrana rashladna kula	**EWK 1260/09**

ESOTEH d.o.o. Beograd

tel./faks:++381 11 35 616 28, 35 616 31, 35 616 35

e-mail:esoteh@ptt.rs

ESOTEH d.o.o. **Kolarčeva 8** **11000 Beograd**	**Dijagram za izbor tipa i veličine rashladne kule tipa EWK**	**Rashladne kule** EWK 680 ÷ 1800